



คำสั่งสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ 54 /2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ด้วยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้จัดสถานที่สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 5-4/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการด้านการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เพื่อดูแลการใช้ห้องพยาบาล และอำนวยความสะดวกกรณีมีเหตุทางการแพทย์

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล | เป็น ประธาน |
| 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟูเจริญ | เป็น กรรมการ |
| 3. อาจารย์ ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ | เป็น กรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ | เป็น กรรมการ |
| 5. อาจารย์ ดร.นริศร กิตยานันท์ | เป็น กรรมการและเลขานุการ |
| 6. นางสาวทองเพิ่ม มั่นคงดี | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการชุดนี้ ปฏิบัติหน้าที่

- 1) จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์สำหรับปฐมพยาบาล หรือการแก้ไขเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในเบื้องต้นให้บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ ตลอดจนการวางแผนงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ เพื่อดูแลห้องพยาบาล และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของสถาบันฯ ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งาน
- 3) ดูแลเอกสารและระบบข้อมูลผู้เข้ารับบริการห้องพยาบาล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

นรัถกพล เจริญพันธ์ุ .

(ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัถกพล เจริญพันธ์ุ)

ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล



Fire Alarm



การปฐมพยาบาลด้วยเครื่อง PAD สำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

1. ตรวจสอบว่าผู้ป่วยหมดสติหรือไม่ โดยดูที่หน้าผากหรือตา
2. ตรวจสอบการหายใจของผู้ป่วยโดยดูที่หน้าผากหรือคอ
3. ตรวจสอบการไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยโดยดูที่คอหรือข้อมือ
4. หาก CPR ไม่พบผลหรือผู้ป่วยหมดสติ 100% ให้ทำการปั๊มหัวใจ 5-6 นิ้วบนหน้าอกของผู้ป่วยที่ตำแหน่ง 2 นิ้ว
5. เปิดเครื่อง PAD และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
6. ตรวจสอบว่าสายรัดอกของเครื่อง PAD ติดแน่นและถูกต้องตามตำแหน่ง
7. ตรวจสอบทิศทางสายรัดอกของผู้ป่วย
8. ตรวจสอบว่าสายรัดอกของผู้ป่วยติดแน่นและถูกต้องตามตำแหน่ง
9. ห้ามสัมผัสผู้ป่วยในขณะที่เครื่อง PAD กำลังทำการปั๊มหัวใจ
10. ทำต่อไปจนกว่าทีมแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะมาถึง

© Children of the World ภาควิชาการ, 1669 บริษัทการแพทย์ฉุกเฉิน




A117



ห้องพยาบาล
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
| ลาเปิด 08.30 - 16.30 น.

ห้องพยาบาล
First Aid Room
เปิดให้บริการทุกวัน 8.30 - 16.30 น.
Open daily 8.30 AM - 4.30 PM

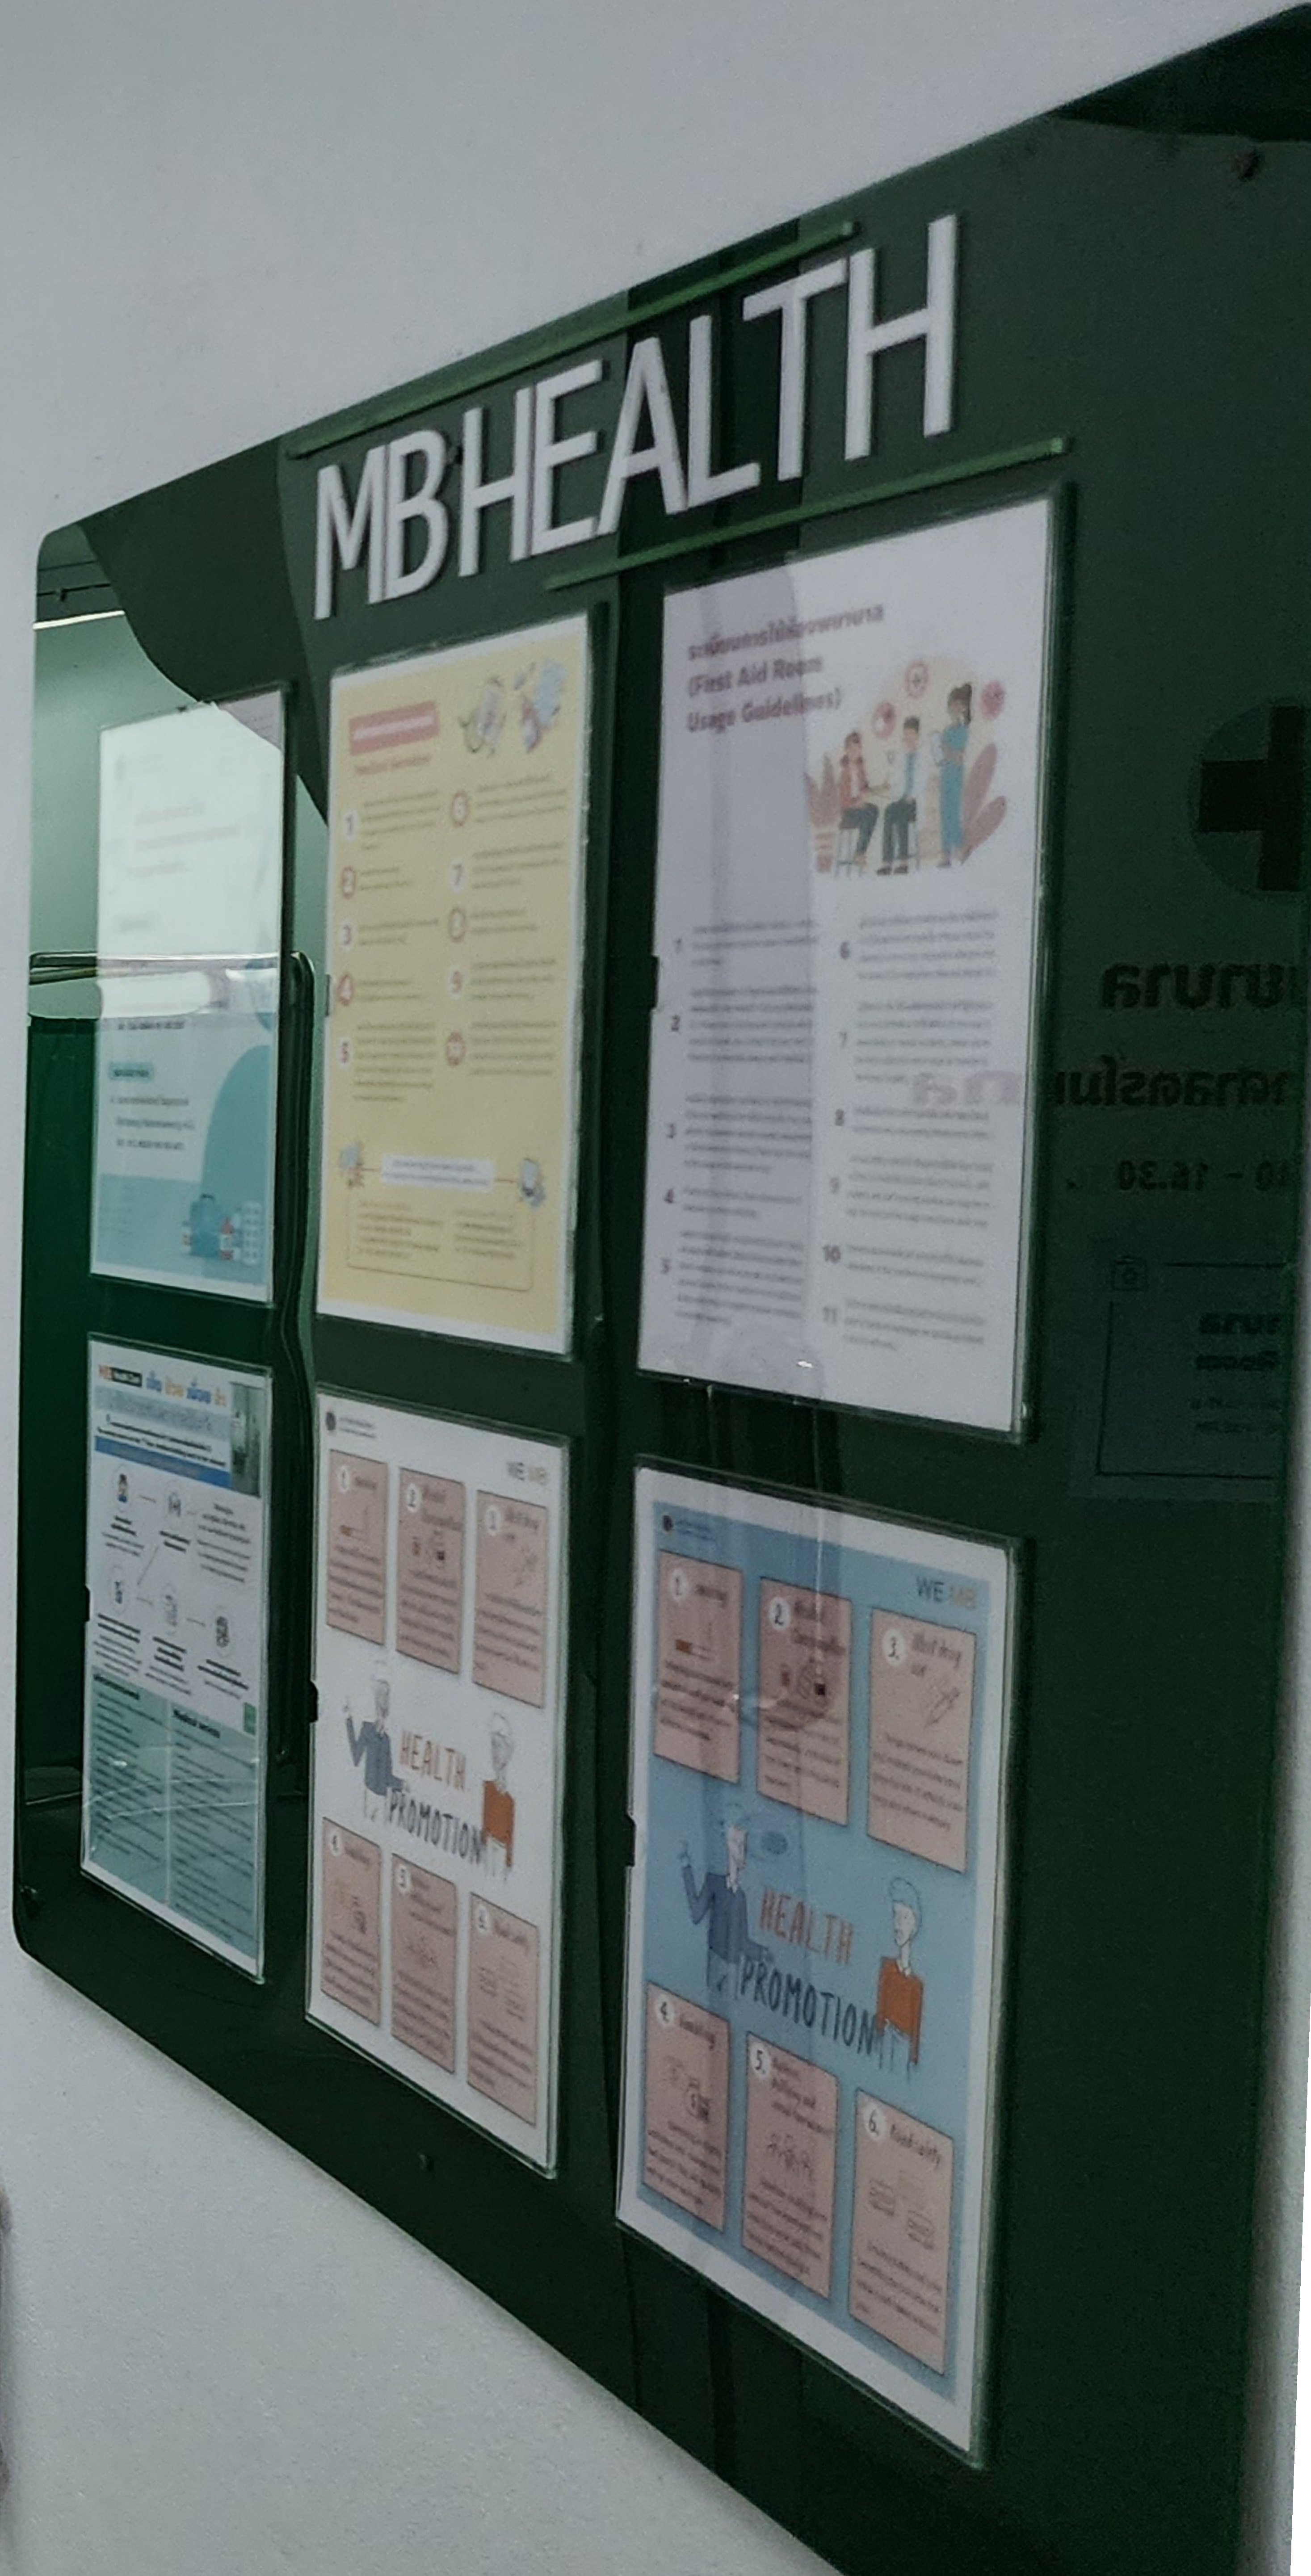

อุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

